




Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Bohrprofil

Brunnen

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,372

Höhe: NHN - Normalhöhennull

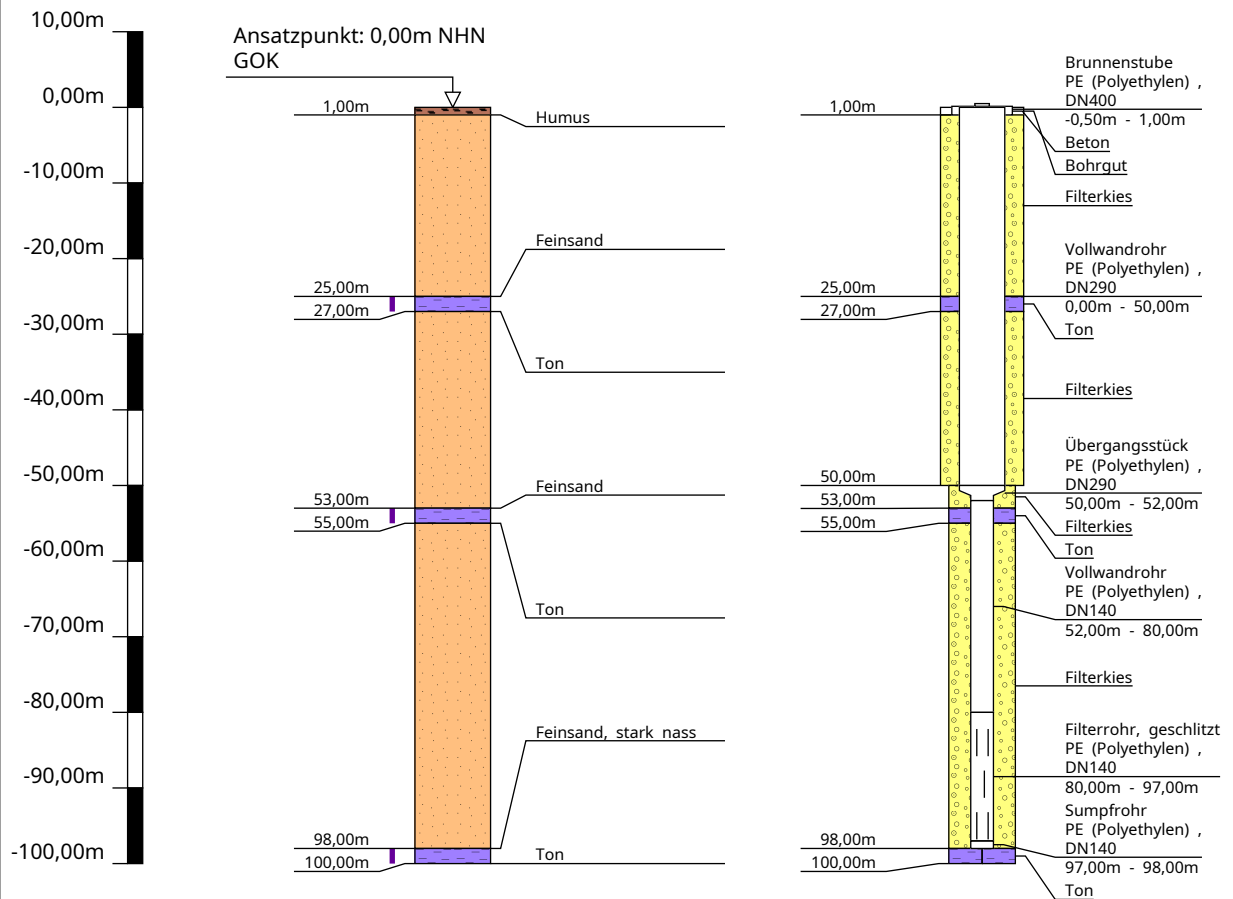



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Ausbauprotokoll

Brunnen

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,372

Baustellennummer				Bezeichnung der Bohrung	Brunnen			
Leistungszeitraum	08.09.2026							
				Tiefe von	Tiefe bis	Ausbauelement	Ø	Bemerkungen
				-0,50m	1,00m	Brunnenstube	400/400mm	PE (Polyethylen)
				Strang				
				0,00m	50,00m	Vollwandrohr	290/300mm	PE (Polyethylen)
				50,00m	52,00m	Übergangsstück	290/300mm	Übergang von 290/300mm auf 140/150mm, PE (Polyethylen)
				52,00m	80,00m	Vollwandrohr	140/150mm	PE (Polyethylen)
				80,00m	97,00m	Filterrohr, geschlitzt	140/150mm	PE (Polyethylen)
				97,00m	98,00m	Sumpfrohr	140/150mm	PE (Polyethylen)
Bemerkungen	---							
Techniker	Max Mustermann							
Unterschrift des Technikers	<i>Max Mustermann</i>							

Erstellt mit BoreDoc



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Schichtenverzeichnis

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,372

Brunnen

Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geologischen Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts	Proben Versuche	Bemerkungen
1,00m	Humus					
25,00m	Feinsand					
27,00m	Ton					
53,00m	Feinsand					
55,00m	Ton					
98,00m	Feinsand		stark nass			
100,00m	Ton					

		Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland		Lage Höhe: 0,00m Breite: 53,465 Länge: 12,372	
Verfüllprotokoll		Auftraggeber		Stadtwerk GmbH	
		Auftragnehmer		Brunnenbau Havelquell GmbH	
Baustellennummer				Bezeichnung der Bohrung Brunnen	
Leistungszeitraum		08.09.2026			
Tiefe von	Tiefe bis	Material der Verfüllung/Hinterfüllung		Bemerkungen	
0,00m	1,00m	Beton		Ø 0mm - 400mm	
0,00m	1,00m	Bohrgut		Ø 400mm - 550mm	
1,00m	25,00m	Filterkies			
25,00m	27,00m	Ton			
27,00m	50,00m	Filterkies			
50,00m	53,00m	Filterkies			
53,00m	55,00m	Ton			
55,00m	98,00m	Filterkies			
98,00m	100,00m	Ton			
Bemerkungen		---			
Techniker		Max Mustermann			
Unterschrift des Technikers		<i>Max Mustermann</i>			




Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkische Heide
Deutschland

Bohrprofil Grundwassermessstelle

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,466
Länge: 12,374

Höhe: NHN - Normalhöhennull

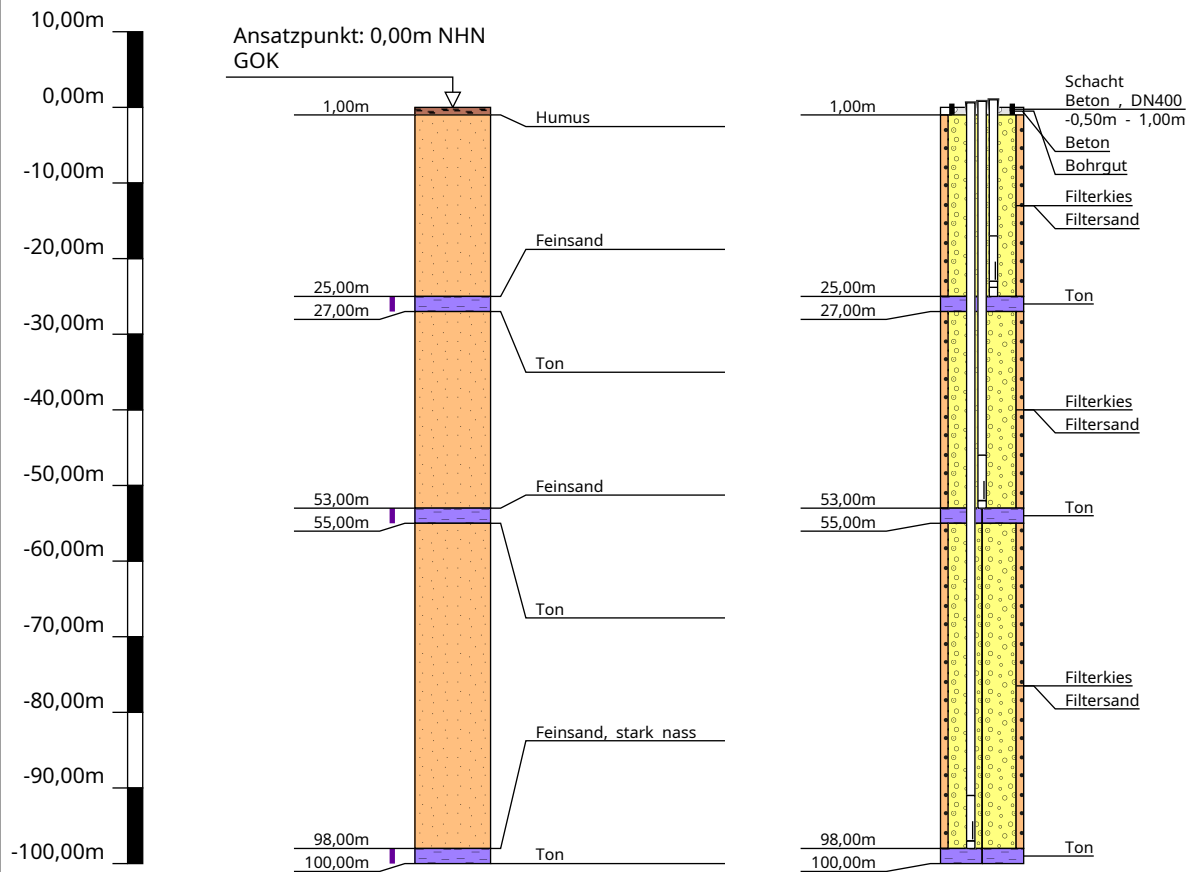

Maßstab (vertikal): 1:1000

Maßstab (horizontal): 1:50
Maßstab (vertikal): 1:1000



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Ausbauprotokoll

Grundwassermesssstelle


Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,466
Länge: 12,374

Baustellennummer

Bezeichnung der Bohrung

Grundwassermesssstelle

Leistungszeitraum 08.09.2026

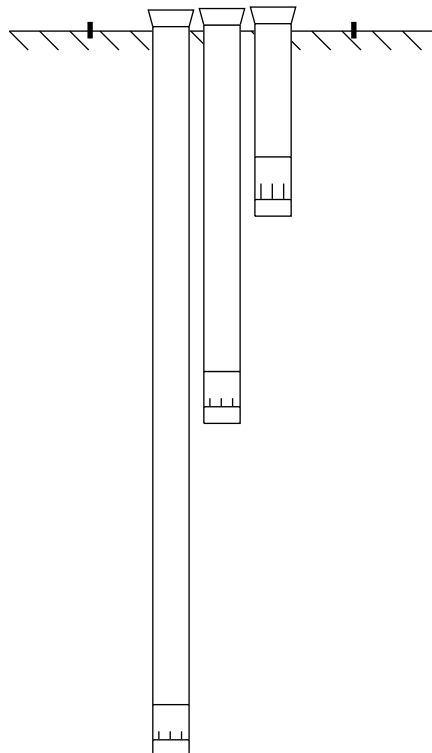

Tiefe von	Tiefe bis	Ausbauelement	Ø	Bemerkungen
-0,50m	1,00m	Schacht	400/400mm	Beton
Strang 3				
-0,70m	-0,60m	Abschluss mit SEBA-Kappe	50/55mm	Stahl hochlegiert
-0,60m	91,00m	Vollwandrohr	50/55mm	PE (Polyethylen)
91,00m	97,00m	Filterrohr, geschlitzt	50/55mm	PE (Polyethylen)
97,00m	98,00m	Sumpfrohr	50/55mm	PE (Polyethylen)
Strang 2				
-0,90m	-0,80m	Abschluss mit SEBA-Kappe	50/55mm	Stahl hochlegiert
-0,80m	46,00m	Vollwandrohr	50/55mm	PE (Polyethylen)
46,00m	52,00m	Filterrohr, geschlitzt	50/55mm	PE (Polyethylen)
52,00m	53,00m	Sumpfrohr	50/55mm	PE (Polyethylen)
Strang 1				
-1,10m	-1,00m	Abschluss mit SEBA-Kappe	50/55mm	Stahl hochlegiert

Bemerkungen ---

Techniker Max Mustermann

Unterschrift des Technikers *Max Mustermann*



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Ausbauprotokoll

Grundwassermesssstelle


Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,466
Länge: 12,374

Baustellennummer

Bezeichnung der Bohrung

Grundwassermesssstelle

Leistungszeitraum 08.09.2026

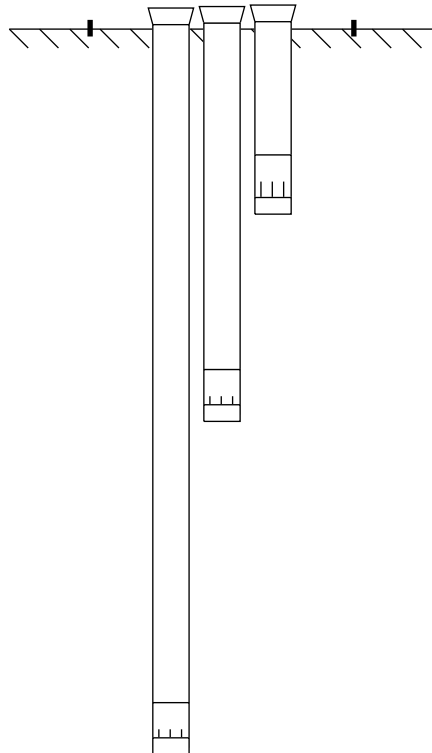

Tiefe von

Tiefe bis

Ausbauelement

Ø

Bemerkungen

-1,00m

17,00m

Vollwandrohr

50/55mm

PE (Polyethylen)

17,00m

23,00m

Filterrohr, geschlitzt

50/55mm

PE (Polyethylen)

23,00m

25,00m

Sumpfrohr

50/55mm

PE (Polyethylen)

Bemerkungen ---

Techniker Max Mustermann

Unterschrift des Technikers *Max Mustermann*



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Schichtenverzeichnis

Grundwassermesssstelle

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,466
Länge: 12,374

Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geologischen Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts	Proben Versuche	Bemerkungen
1,00m	Humus					
25,00m	Feinsand					
27,00m	Ton					
53,00m	Feinsand					
55,00m	Ton					
98,00m	Feinsand		stark nass			
100,00m	Ton					

		Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland		Lage Höhe: 0,00m Breite: 53,466 Länge: 12,374	
Verfüllprotokoll		Auftraggeber		Stadtwerk GmbH	
		Auftragnehmer		Brunnenbau Havelquell GmbH	
Baustellennummer				Bezeichnung der Bohrung Grundwassermessstelle	
Leistungszeitraum		08.09.2026			
Tiefe von	Tiefe bis	Material der Verfüllung/Hinterfüllung		Bemerkungen	
0,00m	1,00m	Beton		Ø 0mm - 400mm	
0,00m	1,00m	Bohrgut		Ø 400mm - 550mm	
1,00m	25,00m	Filterkies		Ø 0mm - 450mm	
1,00m	25,00m	Filtersand		Ø 450mm - 550mm	
25,00m	27,00m	Ton			
27,00m	53,00m	Filterkies		Ø 0mm - 450mm	
27,00m	53,00m	Filtersand		Ø 450mm - 550mm	
53,00m	55,00m	Ton			
55,00m	98,00m	Filterkies		Ø 0mm - 450mm	
55,00m	98,00m	Filtersand		Ø 450mm - 550mm	
98,00m	100,00m	Ton			
Bemerkungen		---			
Techniker		Max Mustermann			
Unterschrift des Technikers		<i>Max Mustermann</i>			




Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Bohrprofil

Trinkwasserentnahmestelle

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,375

Höhe: NHN - Normalhöhennull

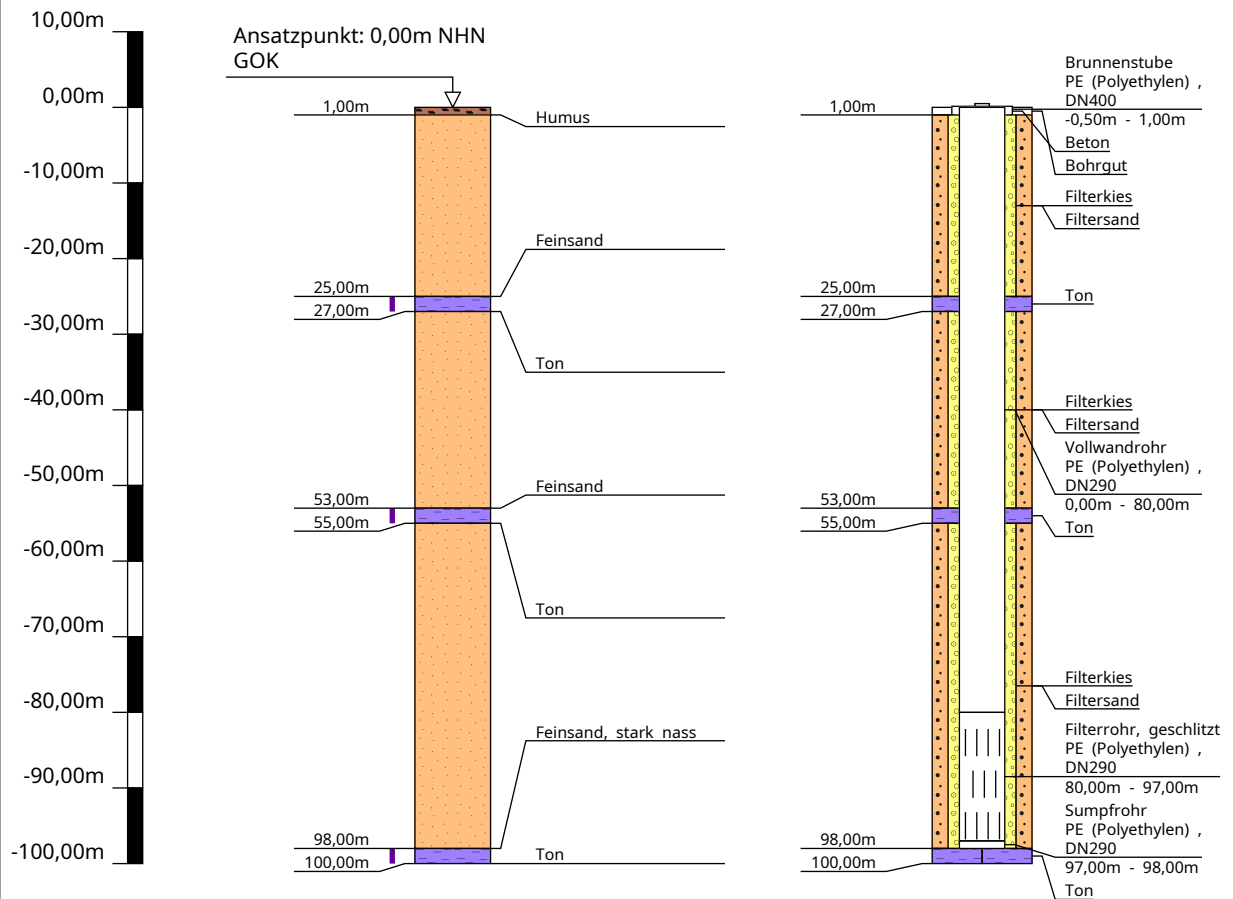



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Ausbauprotokoll

Trinkwasserentnahmestelle


Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,375

Baustellennummer

Bezeichnung der Bohrung

Trinkwasserentnahmestelle

Leistungszeitraum 08.09.2026

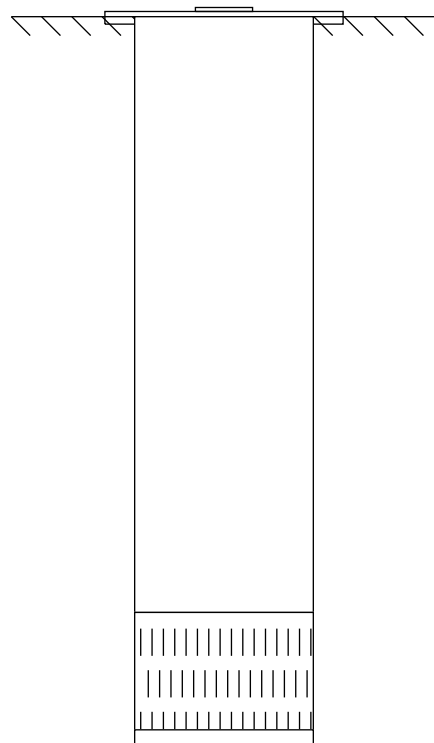

Tiefe von	Tiefe bis	Ausbauelement	Ø	Bemerkungen
-0,50m	1,00m	Brunnenstube	400/400mm	PE (Polyethylen)
Strang				
0,00m	80,00m	Vollwandrohr	290/300mm	PE (Polyethylen)
80,00m	97,00m	Filterrohr, geschlitzt	290/300mm	PE (Polyethylen)
97,00m	98,00m	Sumpfrohr	290/300mm	PE (Polyethylen)

Bemerkungen ---

Techniker Max Mustermann

Unterschrift des Technikers *Max Mustermann*



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Schichtenverzeichnis

Trinkwasserentnahmestelle

Lage
Höhe: 0,00m
Breite: 53,465
Länge: 12,375

Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geologischen Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts	Proben Versuche	Bemerkungen
1,00m	Humus					
25,00m	Feinsand					
27,00m	Ton					
53,00m	Feinsand					
55,00m	Ton					
98,00m	Feinsand		stark nass			
100,00m	Ton					

		Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland		Lage Höhe: 0,00m Breite: 53,465 Länge: 12,375	
Verfüllprotokoll		Auftraggeber		Stadtwerk GmbH	
		Auftragnehmer		Brunnenbau Havelquell GmbH	
Baustellennummer				Bezeichnung der Bohrung	
Leistungszeitraum		08.09.2026		Trinkwasserentnahmestelle	
Tiefe von	Tiefe bis	Material der Verfüllung/Hinterfüllung			Bemerkungen
0,00m	1,00m	Beton			Ø 0mm - 400mm
0,00m	1,00m	Bohrgut			Ø 400mm - 660mm
1,00m	25,00m	Filterkies			Ø 0mm - 450mm
1,00m	25,00m	Filtersand			Ø 450mm - 660mm
25,00m	27,00m	Ton			
27,00m	53,00m	Filterkies			Ø 0mm - 450mm
27,00m	53,00m	Filtersand			Ø 450mm - 660mm
53,00m	55,00m	Ton			
55,00m	98,00m	Filterkies			Ø 0mm - 450mm
55,00m	98,00m	Filtersand			Ø 450mm - 660mm
98,00m	100,00m	Ton			
Bemerkungen		---			
Techniker		Max Mustermann			
Unterschrift des Technikers		<i>Max Mustermann</i>			

